


SCHEMAT WENTYLACJI

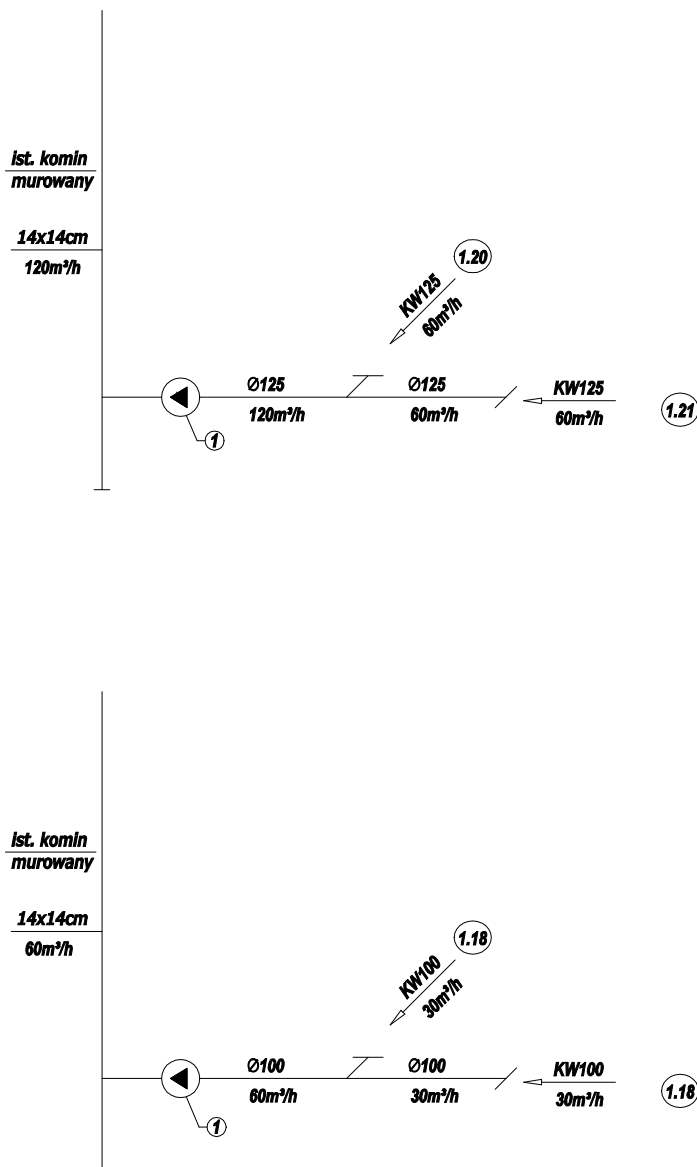

- ① Wentylator kanałowy TD-160100N SILENT
 dane:
 bieg LS
 napięcie nominalne 230V
 obroty max 2220
 [obr/min]
 moc max 18 [W]
 natęż. max 0.11 [A]
 wydajność max 150 [m³/h]

| | | | | | | | |
|---------|---|------------------|--|--|--|---|---------------|
| STADIUM | PROJEKT BUDOWLANO -ARCHITEKTONICZNY | | PROJEKT BUDOWLANO -ARCHITEKTONICZNY | | mgr.inż. Grzegorz Szulc Upr. GT-8388/192/77 w spec. sanitarnej | INWESTPROJEKT 62-800 KALISZ, AL. WOLNO CI 17 | |
| | BRAN A | NAZWA OBIEKTU | TYTUŁ | | | SKALA 1:100 | LISTOPAD 2018 |
| | | SANITARNA | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY W BRZEWICACH SANITARNIA DZIAŁKA NR 925, 926, 927, 930, 1601 | | | | |
| TEMAT | | ADRES OBIEKTU | | | mgr.inż. Wanda Badura Upr. UAN.7342-111/94 w spec. sanitarnej | RYS. S-12 | |
| | | | | | mgr.inż. Kamila Kucharska | | |