


ROZDZIELNIA

OBIEKT

	Zasilanie 400VAC/24VDC	Brak blokady hydraulicznej	Pompa P1. Brak awarii	Pompa P2. Brak awarii	Pompa P3. Brak awarii	Pompa P4. Brak awarii	Pompa P5. Brak awarii	Zezwolenie na sterowanie automatyczne			
	ProfiProjekt Sp.K. Witaszyczki 66 63-230 Witaszyce		Rozdzielnica Zestawu Hydroforowego RZH					RZH_Brąszewice	RZH	11	
Obwody sterowania Sterownik PLC. A1.0. Wejście binarne			25.05.2015	PROJ: Tomasz Malecha	SUW Brąszewice	8	9	10			
			02.06.2020	SPR: Eugeniusz Kóska							

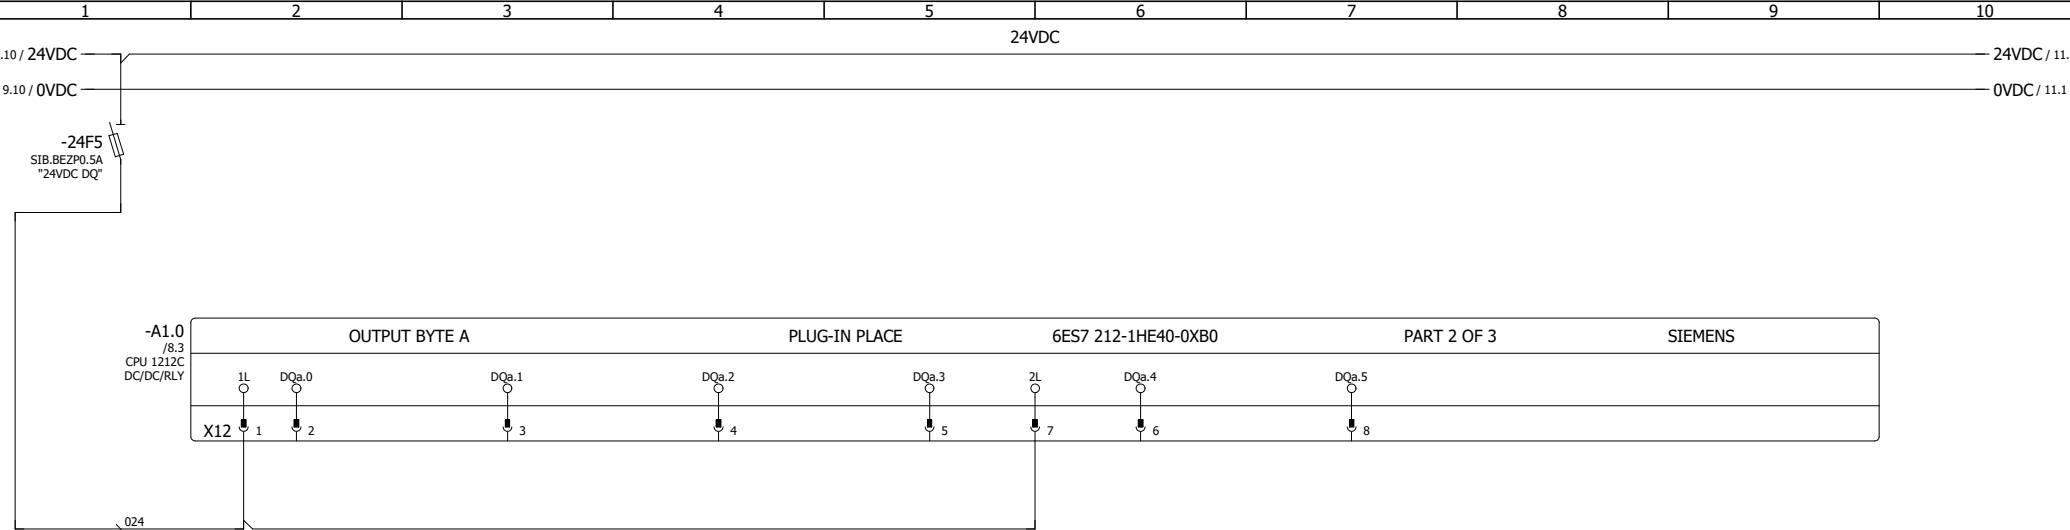

ROZDZIELNIA

OBIEKT

ProfiProjekt Sp.K. Witaszyczki 66 63-230 Witaszyce		Rozdzielnica Zestawu Hydroforowego RZH					RZH_Brąszewice		RZH		11	
		Obwody sterowania Sterownik PLC. A1.0. Wyjście binarne			25.05.2015		PROJ: Tomasz Malecha		SUW Brąszewice		9 ◀ 10 ▶ 11	
					02.06.2020		SPR: Eugeniusz Kóska					

